
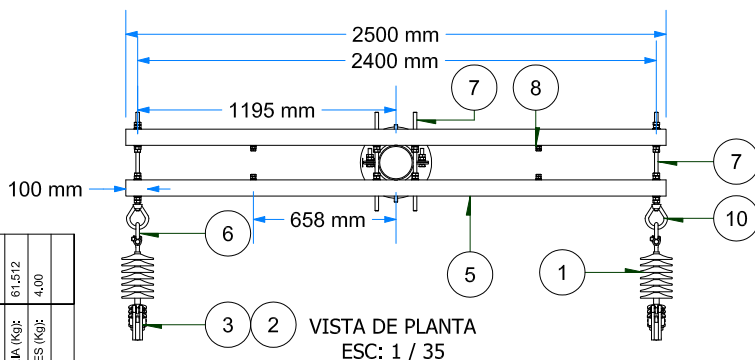
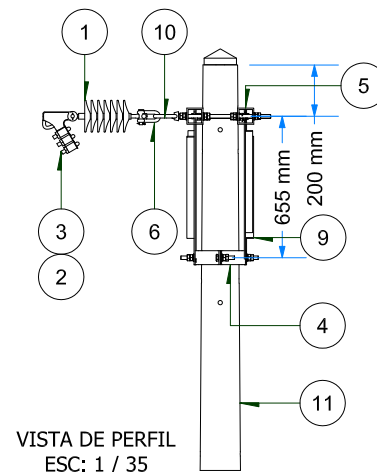


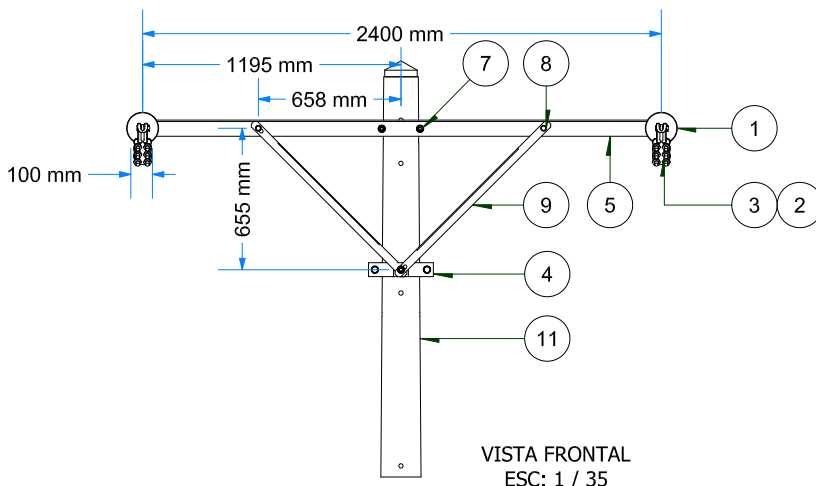

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AB5	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	401
AB5	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	303

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
4	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
5	I-LP181035	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
6	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
7	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
8	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
9	I-LP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
10	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
11	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

LAMINA:									
4	DISÑO:	ELSE	VERSION:	VER: 02	TENSIÓN:	22.9 KV	MODIFICADO:		GPV
	CODIGO NIF:	FIN DE L.	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRERIA (Kg):	61.512	
	CODIGO SUD ELSE:	AB5	REVISADO:	JJD	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (kg):	4.00	
	CODIGO MINEW:	PTH-2	APROBADO:	SCN	ARCHIVO:	MT-AB5-22.9			

4

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) DE MEDIA TENSION
AB

DESCRIPCIÓN

UND.	CANT.
------	-------