


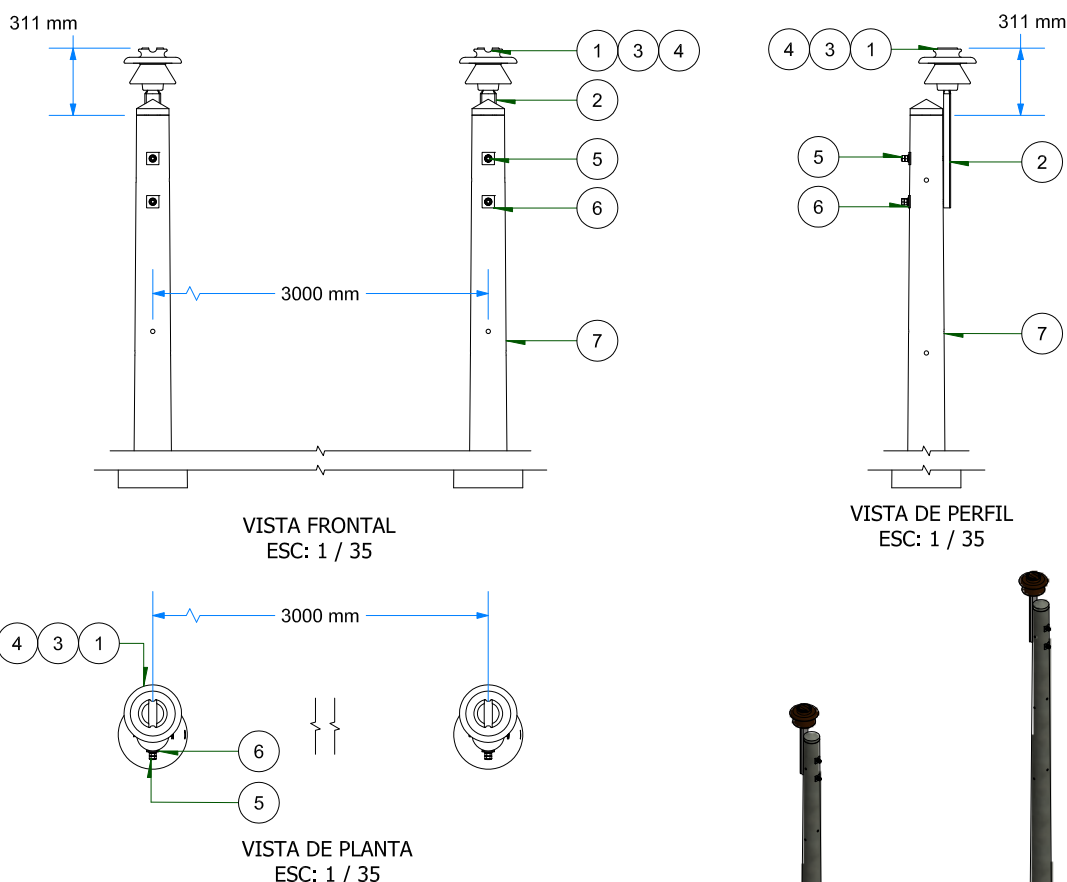

| ARMADO | PERFIL | CONDUCTOR     | VANO       |
|--------|--------|---------------|------------|
|        | TIPO   | TIPO          | MÁXIMO (m) |
| ABD1   | -      | ≤AAAC-70 mm²  | 548        |
| ABD1   | -      | ≥AAAC-120 mm² | 411        |

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

|   |            |       |                                                                                                |      |   |
|---|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 1 | I-LP060202 | APS04 | ASLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3                                                        | und. | 2 |
| 2 | I-LP130103 | AXC05 | ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA ASLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP | und. | 2 |
| 3 | I-LP150404 | CXP18 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²      | und. | 2 |
| 4 | I-LP150901 | FXC01 | ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²                                                        | m.   | 5 |
| 5 | I-LP182014 | FPM12 | PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP                                                | und. | 4 |
| 6 | I-LP182102 | FA02  | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm                                          | und. | 2 |
| 7 | I-LP010103 | PPC15 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/200/150/320 (ó SEGUN REQ.)                                         | und. | 2 |

| DISEÑO:          | ELSE     | VERSION:   | VER.: 02 | TENSION:     | MODIFICADO:           | GPN   |
|------------------|----------|------------|----------|--------------|-----------------------|-------|
| CODIGO NIF:      | ALINEAM. | ELABORADO: | JLGR     | CODIGO TIPO: | PESO FERRERIA (kg):   | 8.002 |
| CODIGO SIO ELSE: | ABD1     | REVISADO:  | JJD      | ESTRUCTURA:  | PESO AISLADORES (kg): | 13.90 |
| CODIGO MINEM:    | .        | APROBADO:  | SON      | ARCHIVO:     |                       |       |
|                  |          |            |          |              | MT-ABD1-22.9          |       |

LAMINA:

1

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION  
ABD  
(0°-5°)

ADD  
(0°-5°)