




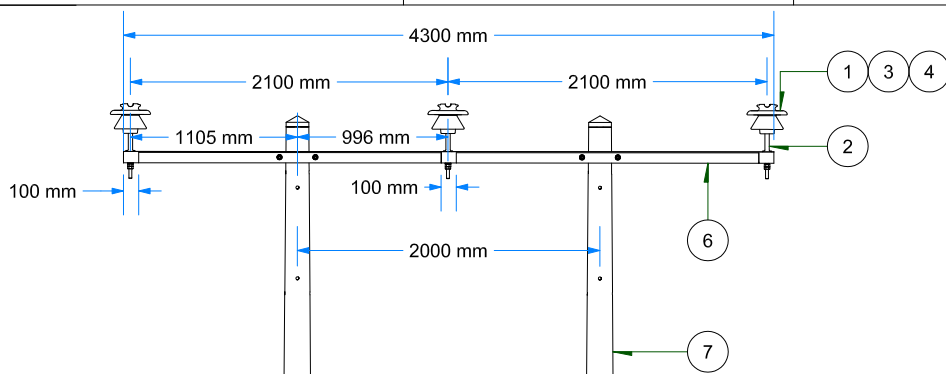

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

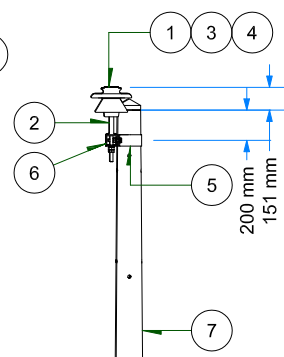

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

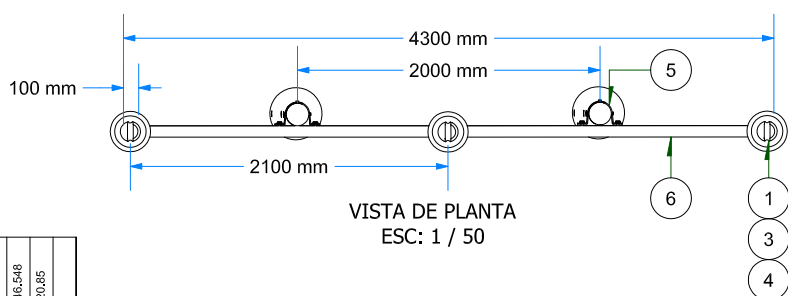

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO
	TIPO	TIPO	
ATH1H	64x64x6.4mm.	AAAC-70 mm ²	264
ATH1H	75x75x6.4mm.	AAAC-120 mm ²	196

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
2	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	3
3	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	3
4	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
5	I-LP180506	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=150 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	2
6	I-LP181025	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS	und.	1
7	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (ó SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

11

ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION
ATH
(0°-5°)