




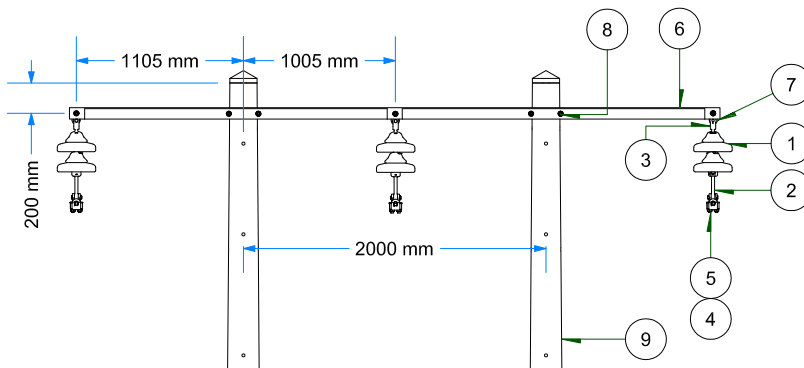


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

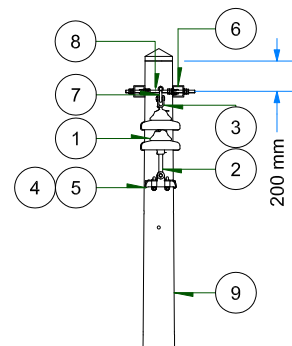

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

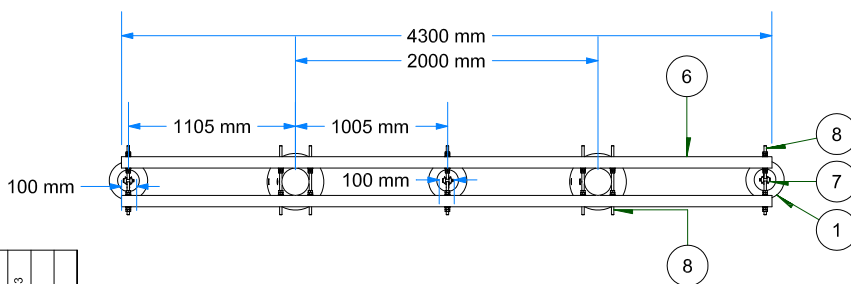

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

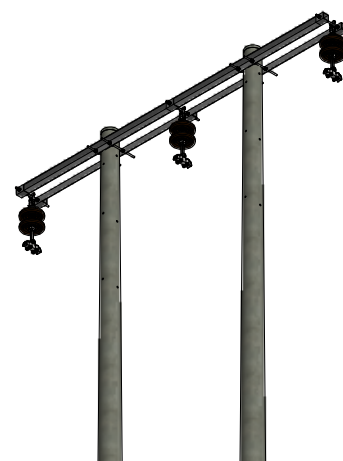

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH7H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	617
ATH7H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	304

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	I-LP151101	AXG07	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm ² - 95 mm ² DE 45 kN	und.	3
6	I-LP181025	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS	und.	2
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
8	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	7
9	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

MODIFICADO:	GRN	85.343	31.80
PESO FERRETERIA (Kg):			
PESO AISLADORES (Kg):			
VER: 02	JLGR	OCT-2015	NOV-2015
TENSION:	22.9 kV	MT	CONCRETO
CODIGO TIPO:			
ESTRUCTURA:			
ARCHIVO:			
ELABORADO:			
REVISADO:			
APROBADO:			
ELSE			
ANCLAJE			
ATH7			
DISEÑO:			
CODIGO NIF:			
CODIGO SID ELSE:			
CODIGO MINEM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	

LAMINA:
20

ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION
ATH
(30°-60°)

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.