Electro Sur Este S.A.

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

ARMADO TRIFASIOC TIPO TRIO DE ALINEAMIENTO

SECTOR TIPICO: 2, 3, 4, 5, 6, SER

MT

TIPO DE ARMADO

ATT1

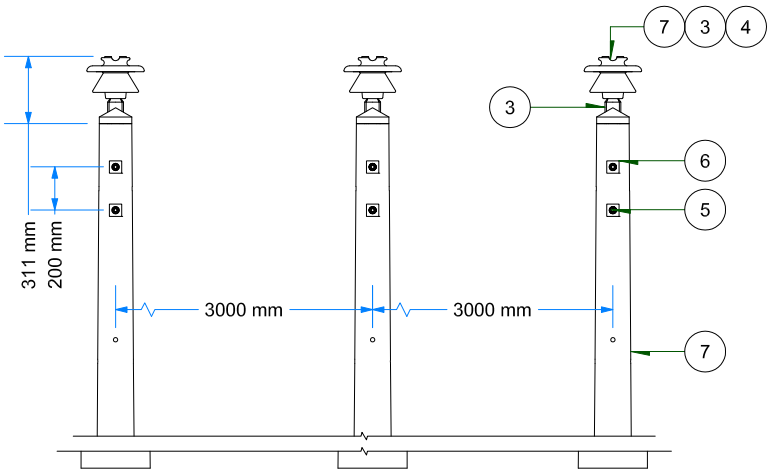

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

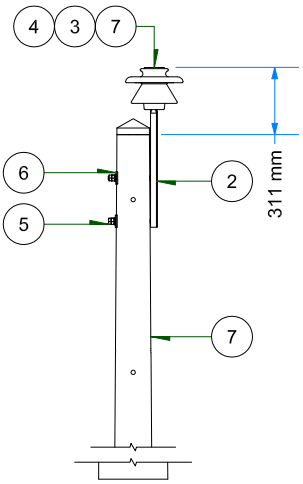

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

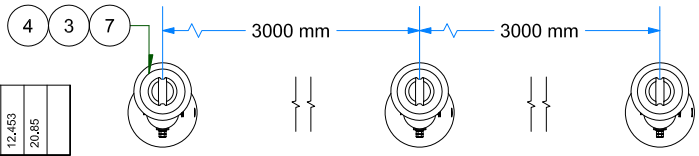

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT1	-	≤AAAC-70 mm²	548
ATT1	-	≥AAAC-120 mm²	411

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
2	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	3
3	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	3
4	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
5	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	6
6	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	6
7	I-LP010103	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/200/150/320 (ó SEGUN REQ.)	und.	3

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02
			TENSION: 22,9 kV
			MODIFICADO: GPN
CODIGO NIF:	ALINEAM.	ELABORADO:	JLGR / OCT-2015 / CODIGO TIPO: MT / PESO FERRETERIA (Kg): 12.453
CODIGO SID ELSE:	ATT1	REVISADO:	JJD / NOV-2015 / ESTRUCTURA: CONCRETO / PESO AISLADORES (Kg): 20.85
CODIGO MINEM:	.	APROBADO:	SCN / NOV-2015 / ARCHIVO: MT-ATT1-22,9

LAMINA: 1

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(0°-5°)