Electro Sur Este S.A.

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

ARMADO TRIFASICO TIPO TRIO DE SUSPENSION

SECTOR TIPICO: 2, 3, 4, 5, 6, SER

MT

TIPO DE ARMADO

ATT7

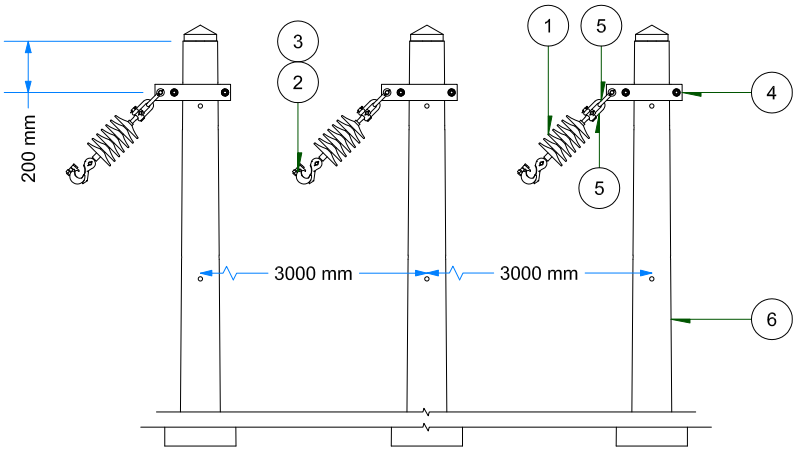

VISTA DE FRENTE
ESC: 1 / 35

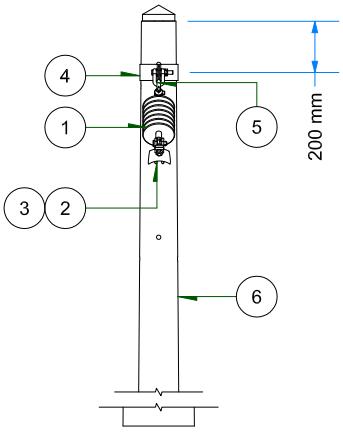

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

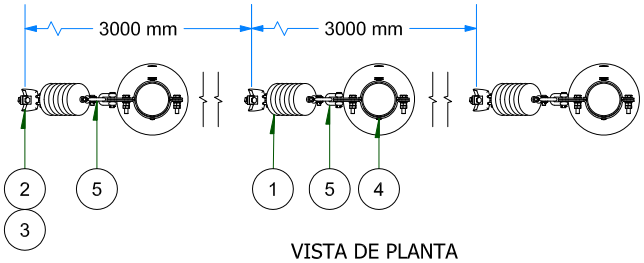

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

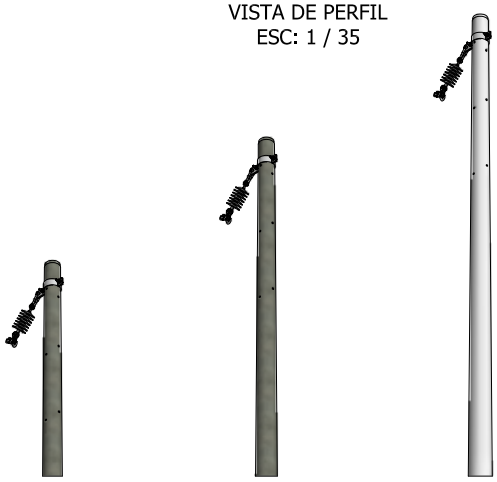

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT7	-	≤AAAC-70 mm²	921
ATT7	-	≥AAAC-120 mm²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
2	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE Al DE 16 a 90 mm2	und.	3
3	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
4	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	3
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
6	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	3

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSION:	22,9 kV
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT
CODIGO SID ELSE:	ATT7	REVISADO:	JJD	ESTRUCTURA:	CONCRETO
CODIGO MINEM:	P3A1-3	APROBADO:	SCN	ARCHIVO:	MT-ATT7-22,9

MODIFICADO:	GPN
PESO FERRETERIA (Kg):	16,74
PESO AISLADORES (Kg):	6,00

LAMINA: 7

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(30°-60°)