


VISTAS DEL INSUMO

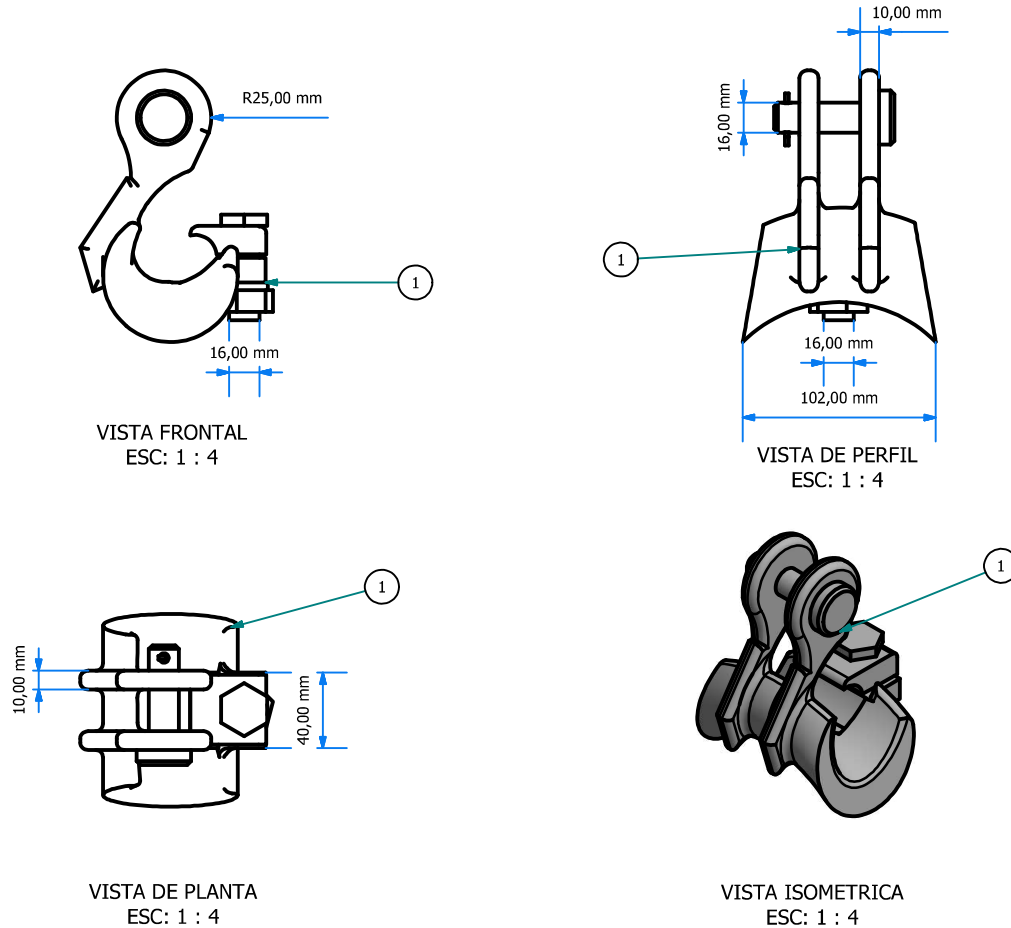

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1501	GRAPA DE ANGULOS

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP150101	GRAPA DE ANGULOS

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	ABD7 ABV7 ATT7 ATV7 AU7	ABD7 ABV7 ATH7 ATT5 ATT7 ATV7 AU7	ABD7 ABV7 ATT7 ATV7 AU7
22.9 kV	ABD7 ABV7 ATT7 ATV7 AU7	ABD7 ABV7 ATH7 ATT5 ATT7 ATV7 AU7	ABD7 ABV7 ATT7 ATV7 AU7
33 kV	ATV7		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

GRAPA DE ANGULOS

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			I-LP1501
	I-LP1501			
VERSION:				
VER.: 02				