


VISTAS DEL INSUMO

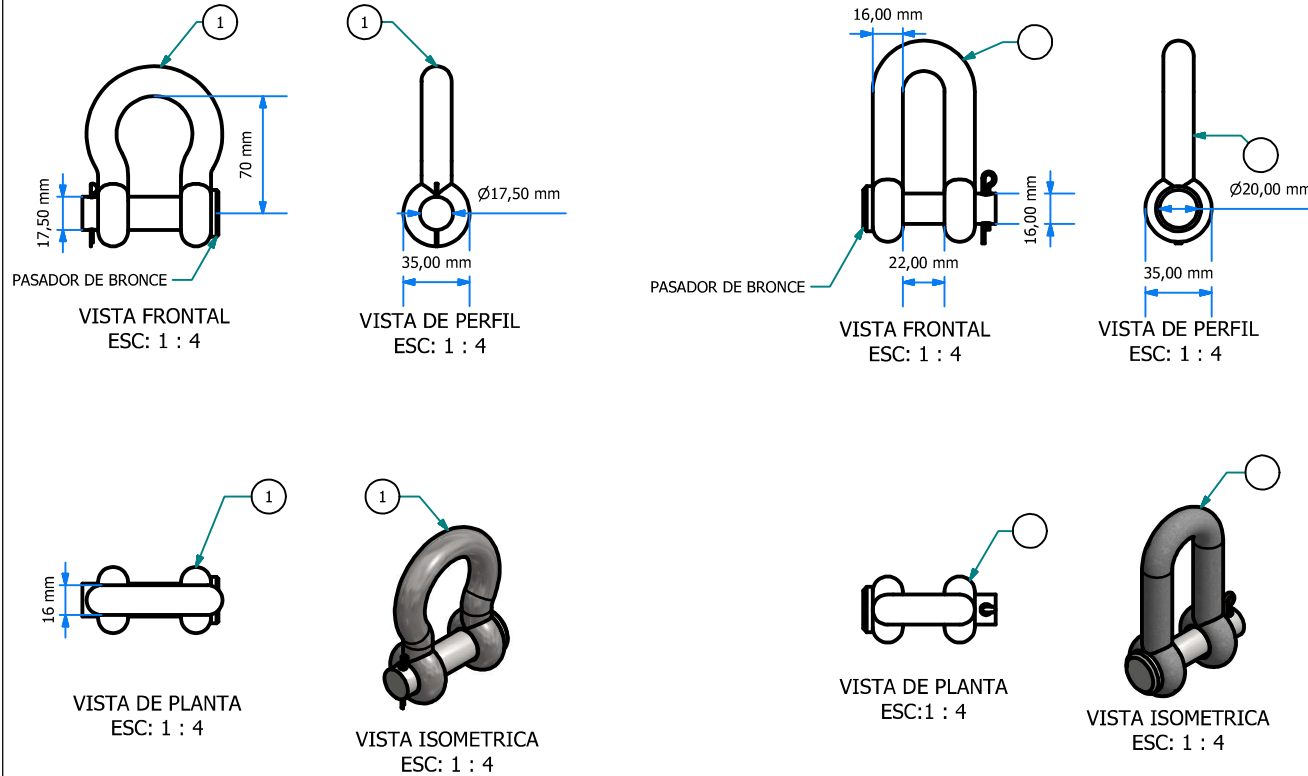

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1811	GRILLETE DE ANCLAJE

P-LP1811			
CODIGO	PIEZA	MATERIAL	ACABADO
I-LP181101	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO LIRA	ACERO FORJADO	GALVANIZADO EN CALIENTE
I-LP181102	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO	ACERO FORJADO	GALVANIZADO EN CALIENTE

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	AB4 AB5 AB6 AB7 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABBV7 ABD3 ABD4 ABD5 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 AT3 AT3H AT4 AT4H AT5 AT5H ATBV3 ATBV4 ATBV5 ATBV6 ATBV7 ATH4 ATH4H ATH5 ATH5H ATH6 ATH6H ATH7 ATH7H ATT3 ATT4 ATT5 ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7	AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABD3 ABD4 ABD5 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 ARI-A ARV-A AT3 AT4 AT5 ATBV3 ATBV4 ATH4 ATH5 ATH6 ATH7 ATP2 ATP3 ATPB1 ATPB5 ATPB6 ATT3 ATT4 ATT5 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7	AB4 AB5 AB6 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV6 ABV7 AT3 AT4 AT5 ATH4H ATH5H ATH6H ATH7H ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7
22.9 kV	AB4 AB5 AB6 AB7 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABBV7 ABD3 ABD4 ABD5 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 AT3 AT3H AT4 AT4H AT5 AT5H ATBV3 ATBV4 ATBV5 ATBV6 ATBV7 ATH4 ATH4H ATH5 ATH5H ATH6 ATH6H ATH7 ATH7H ATPB1 ATPB5 ATPB6 ATT3 ATT4 ATT5 ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7	AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABD3 ABD4 ABD5 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 ARI-A ARV-A AT3 AT4 AT5 ATBV3 ATBV4 ATH4 ATH5 ATH6 ATH7 ATP2 ATP3 ATPB1 ATPB5 ATPB6 ATT3 ATT4 ATT5 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 ATVD6 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7	AB4 AB5 AB6 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV6 ABV7 AT3 AT4 AT5 ATH4H ATH5H ATH6H ATH7H ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7
33 kV	ATT3 ATH3 ATV7 ATV6		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

GRILLETE

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		I-LP1812
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
	I-LP1812			
VERSION:	VER.: 02			