
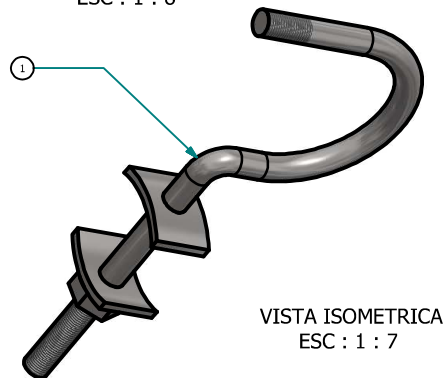
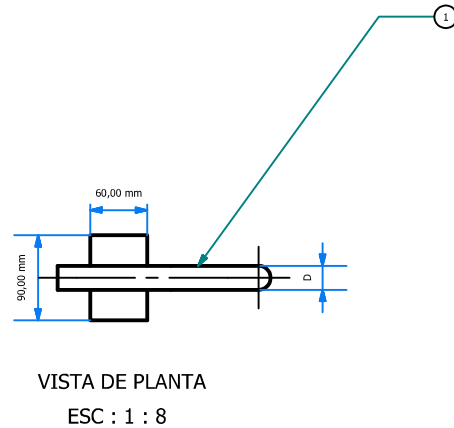
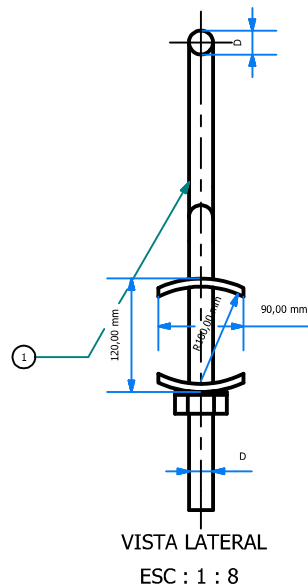


VISTAS DEL INSUMO

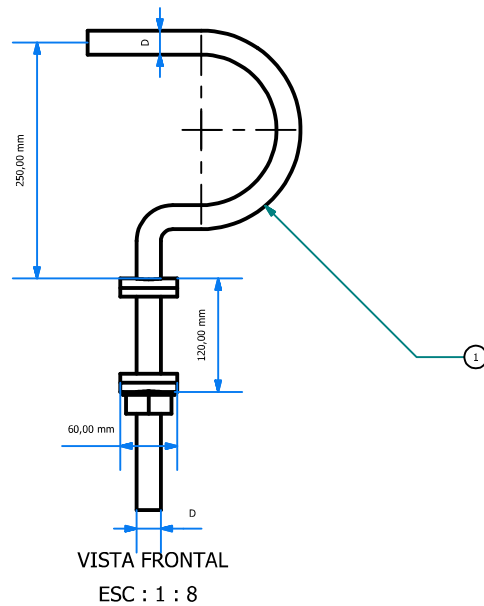

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1825	SOPORTE TIPO CURVO PARA AISLADOR

TABLA	
CODIGO	INSUMO
I-LP182601	SOPORTE TIPO CURVO PARA AISLADOR TIPO PIN DIÁMETRO= 25,4 mm.
I-LP182602	SOPORTE TIPO CURVO PARA AISLADOR TIPO PIN DIÁMETRO= 34,9 mm.

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	AB1 AB2 AB4 ABD3 ABH1 ABH4 ABBV1 ABBV7 AT1 AT2 AT3 AT4 ATT3 ATH1 ATH4 ATT4 ATBV ATT3	AB1 AB2 AB4 ABD3 ABH1 AT1 AT2 AT3 AT4 ATT3 ATH1 ATT4	AB1 ABD3 ABH1 AT1 AT3 AT4 ATH1
22.9 kV	AB1 AB2 AB4 ABD3 ABH1 ABH4 ABBV1 ABBV7 AT1 AT2 AT3 AT4 ATT3 ATH1 ATH4 ATT4 ATBV ATT3 AU1 AU2 AU3 AU4	AB1 AB2 AB4 ABD3 ABH1 AT1 AT2 AT3 AT4 ATT3 ATH1 ATT4 AU1 AU2 AU3 AU4	AB1 ABD3 ABH1 AT1 AT3 AT4 ATH1
33 kV	AT1 ATT3 ATH1		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

SOPORTE TIPO CURVO PARA AISLADOR

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

DISEÑO: ELSE	ELABORADO: JLGR	FECHA ELABORACION: OCT-2015	SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER	LAMINA: I-LP1826
MODIFICADO: GPN	REVISADO: JJD	FECHA REVISION: NOV-2015	ZONA DE TRABAJO:	
CODIGO ELSE:	APROBADO: SCN	FECHA APROBACION: NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM: I-LP1826			
VERSION: VER.: 02				