




VISTAS DEL INSUMO

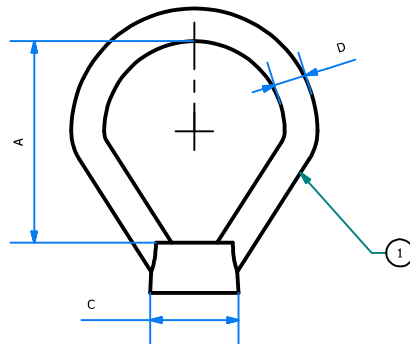


VISTA FRONTAL
ESC : 1 : 3

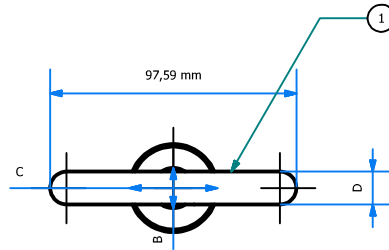

VISTA DE PLANTA
ESC : 1 : 3

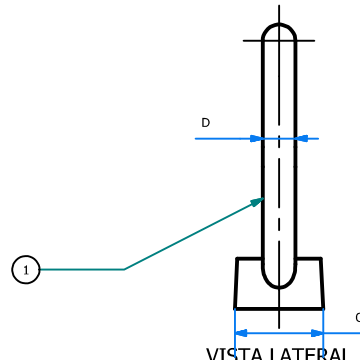

VISTA LATERAL
ESC : 1 : 3

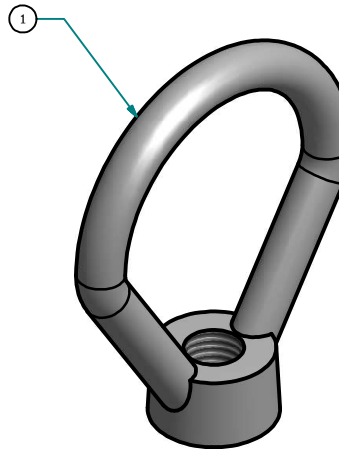

VISTA ISOMETRICA
ESC : 1 : 2

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1828	TUERCA OJO

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP182901	TUERCA OJO, D= 13 mm
I-LP182902	TUERCA OJO, D= 16 mm

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABH4 ABH5 ABH6 AT3 AT3H AT4 AT4H AT5 AT5H ATBV3 ATBV4 ATBV5 ATBV6 ATH4 ATH4H ATH5 ATH5H ATH6 ATH6H ATPB5 ATPB6	AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABD3 ABH4 ABH5 ABH6 AT3 AT4 AT5 ATBV3 ATBV4 ATH4 ATH5 ATH6 ATT3	AB4 AB5 AB6 ABH4 ABH5 ABH6 AT3 AT4 AT5 ATH4H ATH5H ATH6H
22.9 kV	AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABH4 ABH5 ABH6 AT3 AT3H AT4 AT4H AT5 AT5H ATBV3 ATBV4 ATBV5 ATBV6 ATH4 ATH4H ATH5 ATH5H ATH6 ATH6H ATPB5 ATPB6	AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABD3 ABH4 ABH5 ABH6 AT3 AT4 AT5 ATBV3 ATBV4 ATH4 ATH5 ATH6 ATT3	AB4 AB5 AB6 ABH4 ABH5 ABH6 AT3 AT4 AT5 ATH4H ATH5H ATH6H



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

TUERCA OJO

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			I-LP1829
	I-LP1829			
VERSION:	VER.: 02			