

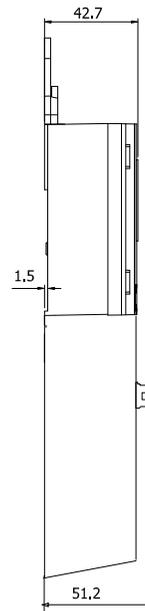


VISTAS DEL INSUMO

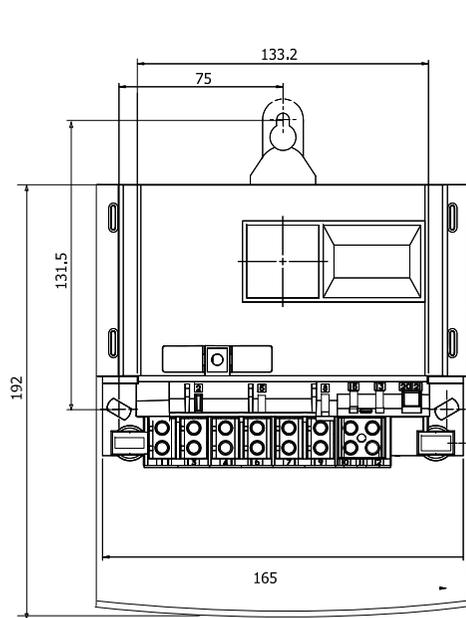

Principales dimensiones (mm)

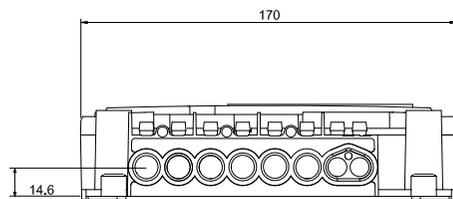

Disposición de los bornes

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP260601	MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGIA ACTIVA TRIFÁSICO

MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGIA ACTIVA		
CÓDIGO	Descripción	INSUMO
I-LP260601	MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGÍA	MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGIA ACTIVA TRIFÁSICO



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGÍA ACTIVA TRIFÁSICO

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			I-LP2606
	I-LP2606			
VERSION:	VER.: 02			